



環境モニタリング実施地点図

① 処分場内モニタリング

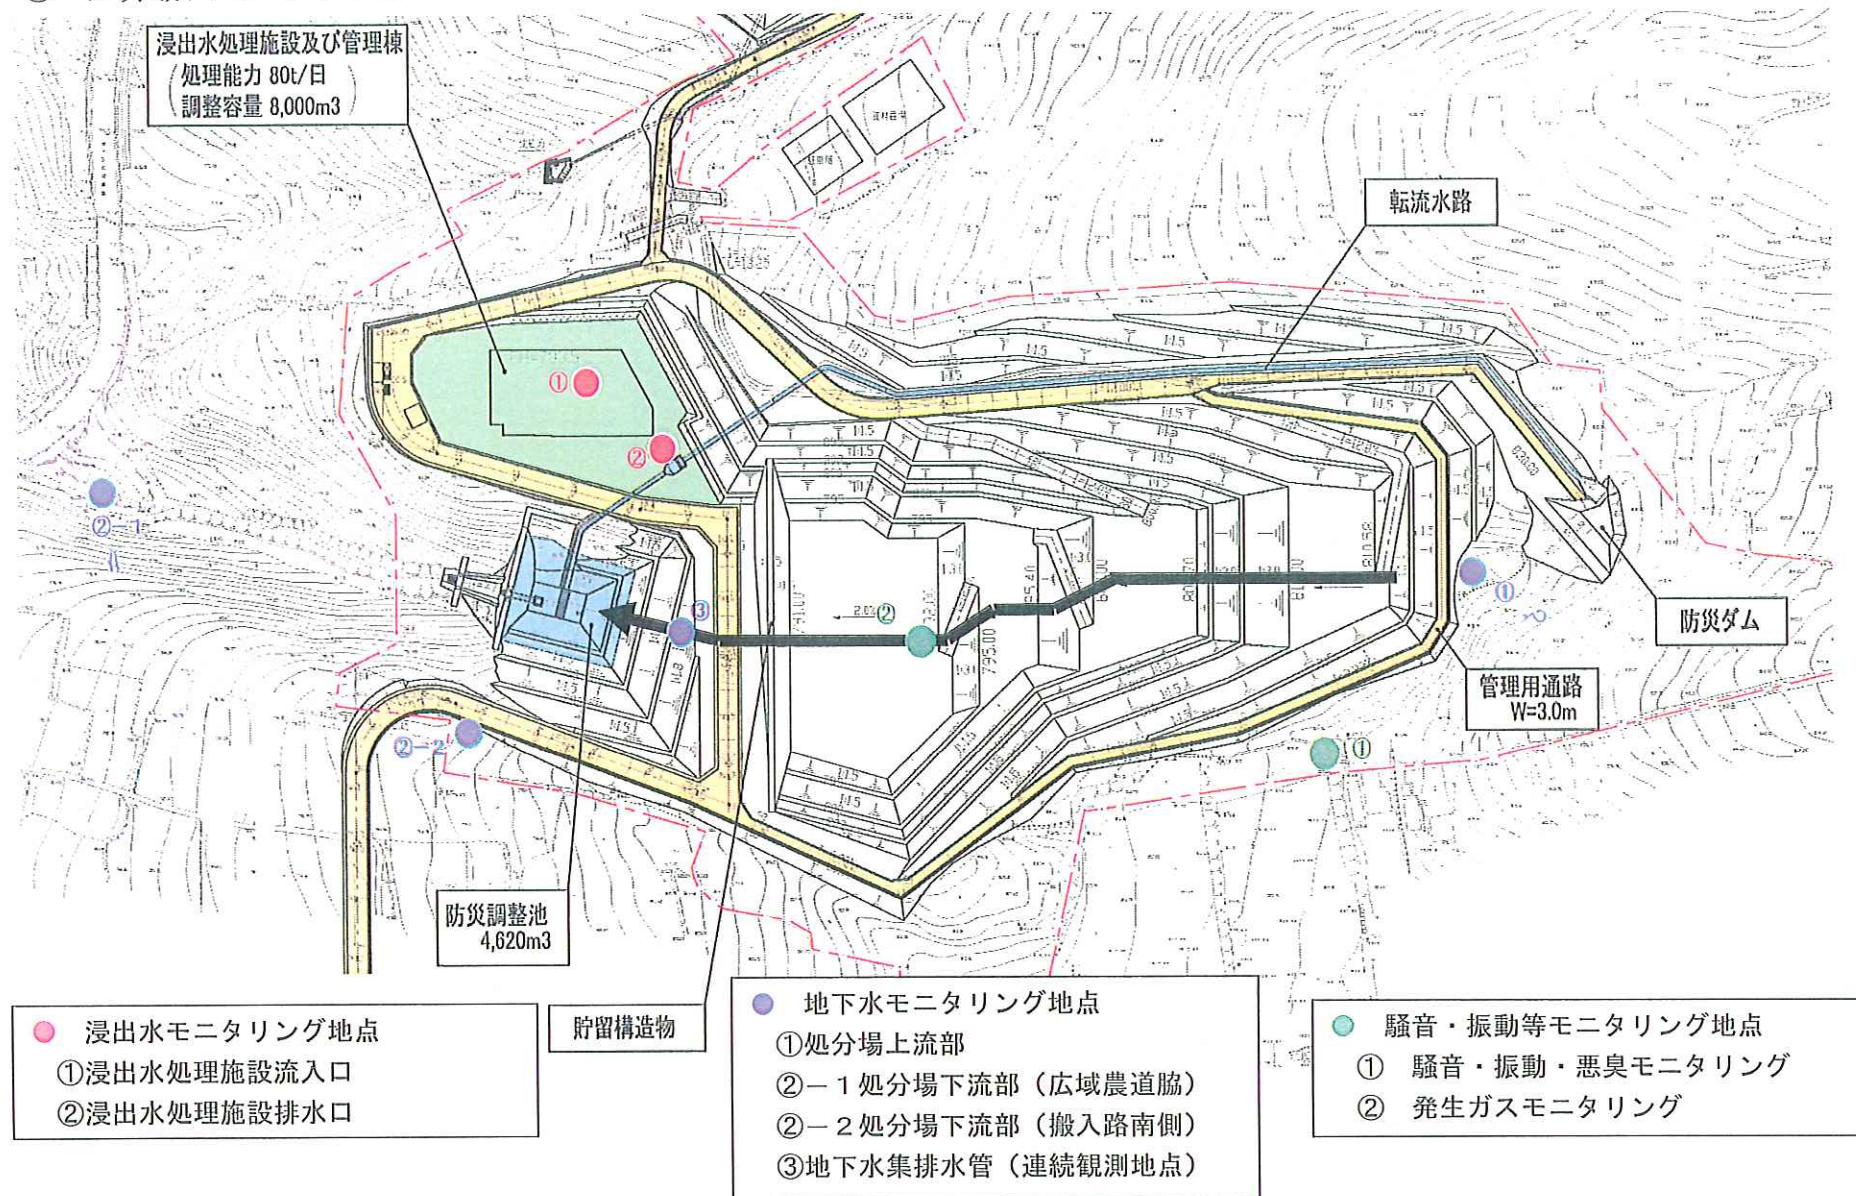

② 周辺モニタリング

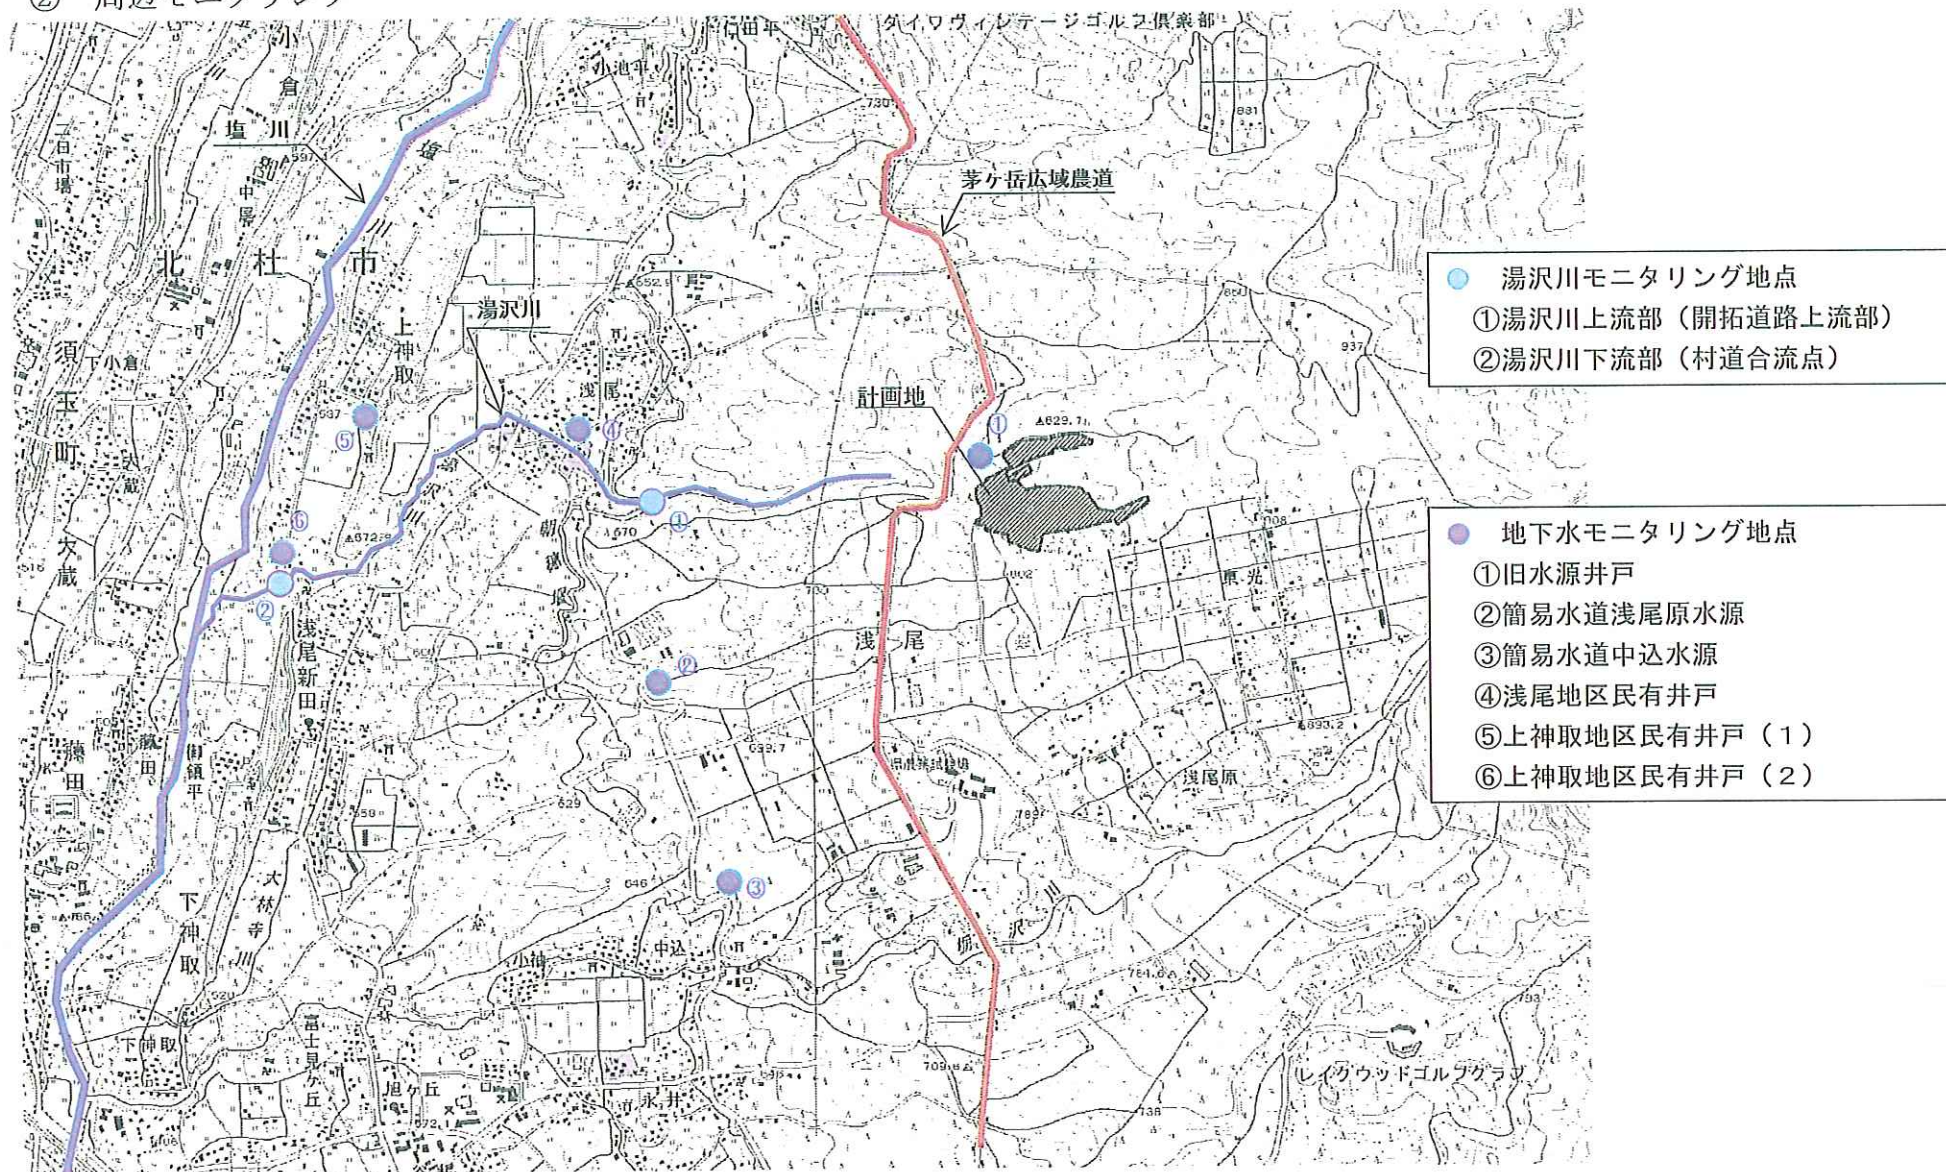

環境モニタリング計画(案)総括表

対 象	項 目	箇 所		頻 度 (回/年)
		(水質は種別)	数	
水 質	健康項目 27(26) ダイオキシン類 生活環境項目 12 その他項目 6	浸出水	1	2～4
		処理施設放流水	1	4～12
		場内地下水	4	2～12
		周辺地下水	6	1
		周辺河川水	2	2
発生ガス	メタン、二酸化炭素 硫化水素、アンモニア	豎型集排水管	1 ～ 2	2
騒 音	騒音レベル	敷地境界	1	1
振 動	振動レベル	敷地境界	1	1
悪 臭	臭気指数	敷地境界	1	2

水質モニタリング計画(案) 測定頻度等比較表

モニタリング項目		種 別	浸出水	処理施設 放流水	場内地下水	周辺地下水	周辺河川水
		測定場所	浸出水処理 施設流入口	放流水 排水口	地下水集排水管 マンホール * 1 観測井 3	水道水源 2 民有井戸等 4	湯沢川上流・ " 下流
		箇所数	1 1	1 1	4 2	6	2
		頻 度	(回/年) 黒・計画(案) 赤・法定頻度				
健康項目	カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1, 3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、アンモニア性・亜硝酸性・硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、有機リン 27項目		2 廃2 廃・廃止基準	4 1	2 1 有機リンを除く 26項目	1 有機リンを除く 26項目	2 有機リンを除く 26項目
ダイオキシン類			2 廃2	4 1	2 1	1	2
生活環境項目	PH(水素イオン濃度指数)		4 廃4	12・連続 12	12・連続 *	1	2
	BOD(生物化学的酸素要求量)		4 廃4	12 12	—	—	—
	SS(浮遊物質)		4 廃4	12 12	—	—	2
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油、動植物油脂類)、フェノール類、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム、大腸菌群数 9項目		2 廃2	4 1	—	—	2
その他項目	電気伝導率		—	—	12・連続 * 12(前1)	1	—
	塩化物イオン		—	—	2 (前1)	—	—
	COD((化学的酸素要求量)		4	12・連続	—	—	2
	アンモニア性窒素		4	—	—	—	—
	全窒素、全リン		—	—	—	—	2